


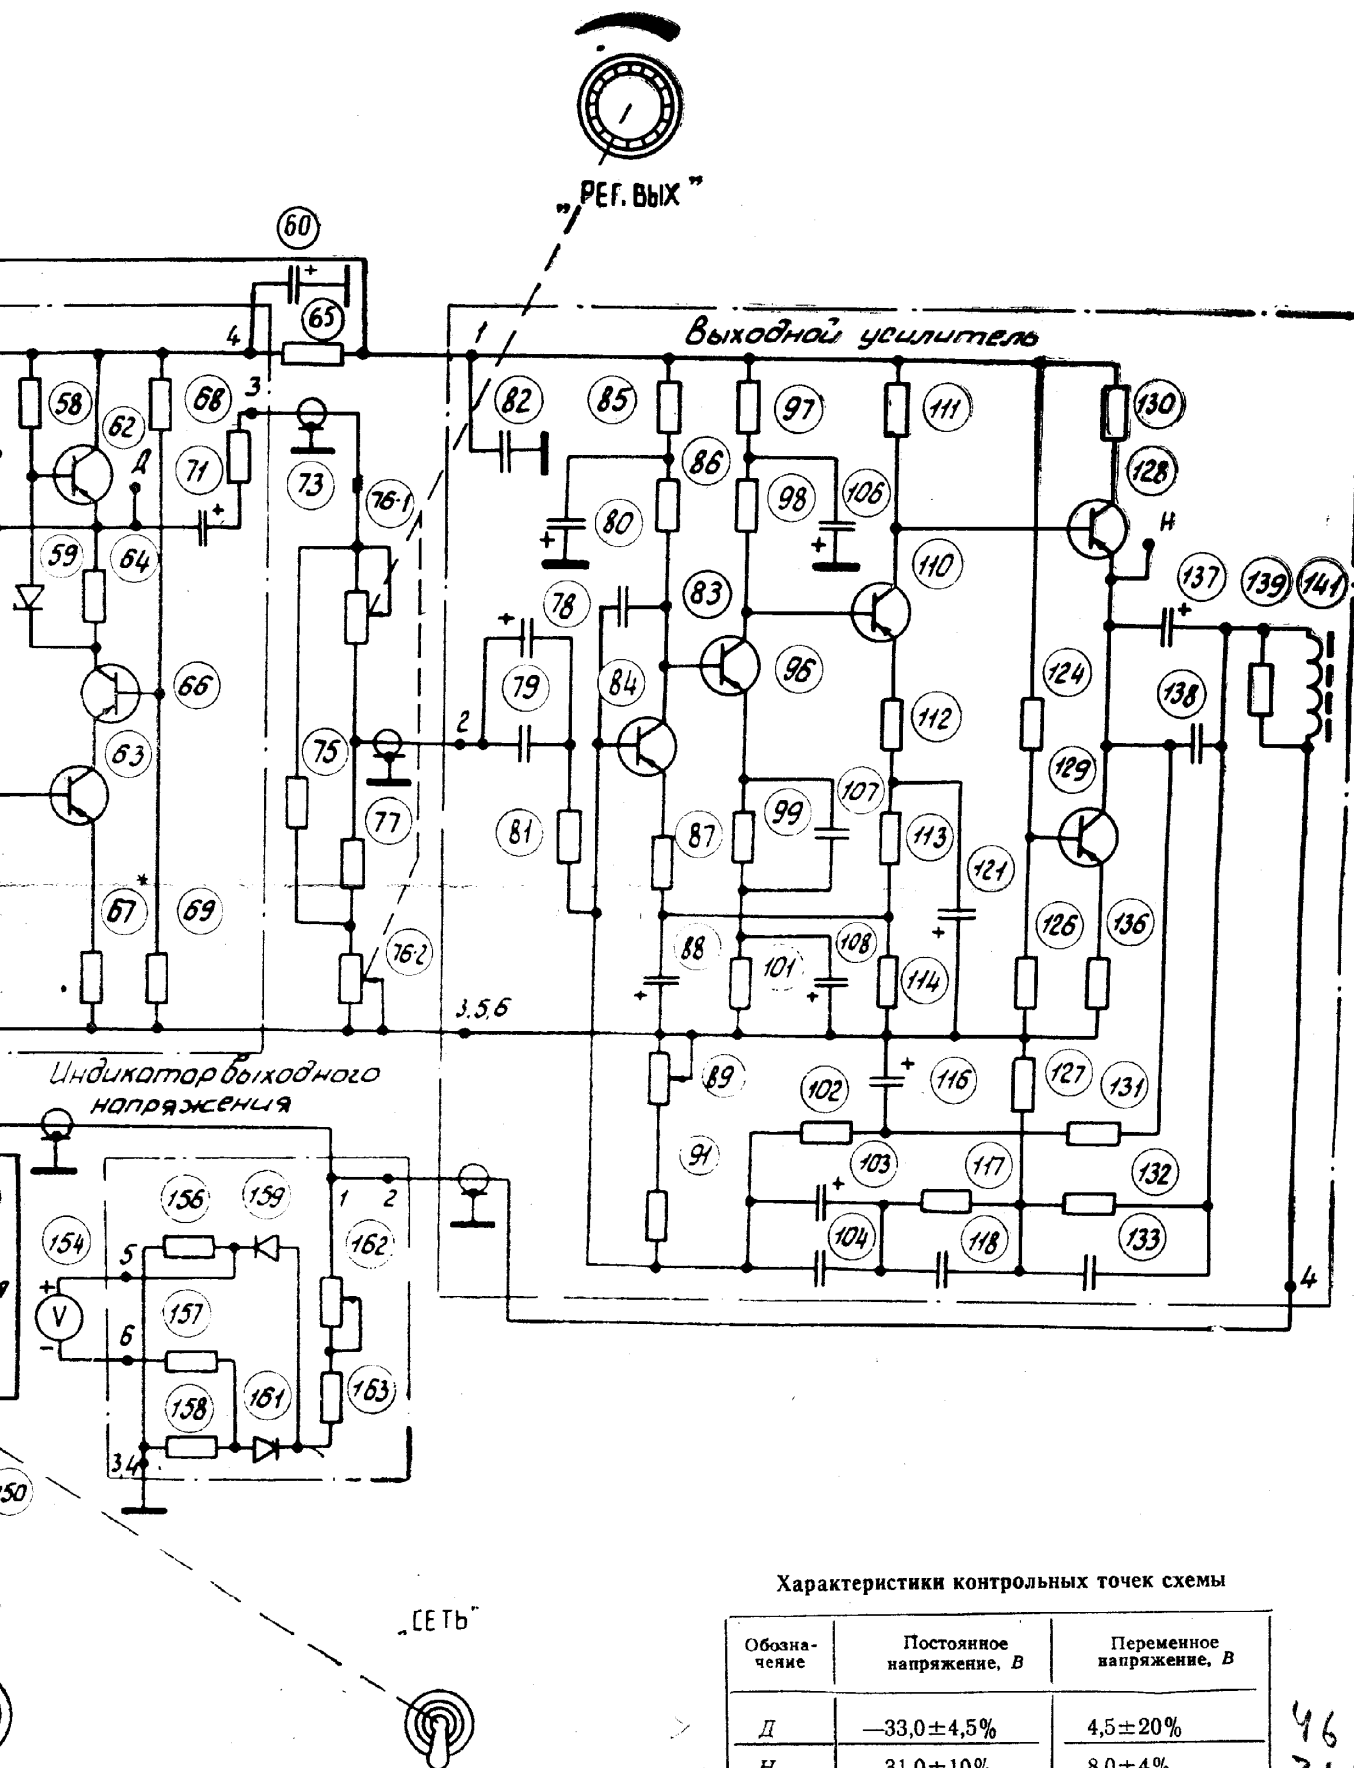

Характеристики контрольных точек схемы

Обозначение	Постоянное напряжение, В	Переменное напряжение, В
Д	$-33,0 \pm 4,5\%$	$4,5 \pm 20\%$
Н	$-31,0 \pm 10\%$	$8,0 \pm 4\%$

Примечание. Измерения производить вольтметрами постоянного тока В7-16 и переменного тока Ф584 относительно корпуса.

46
31,2