


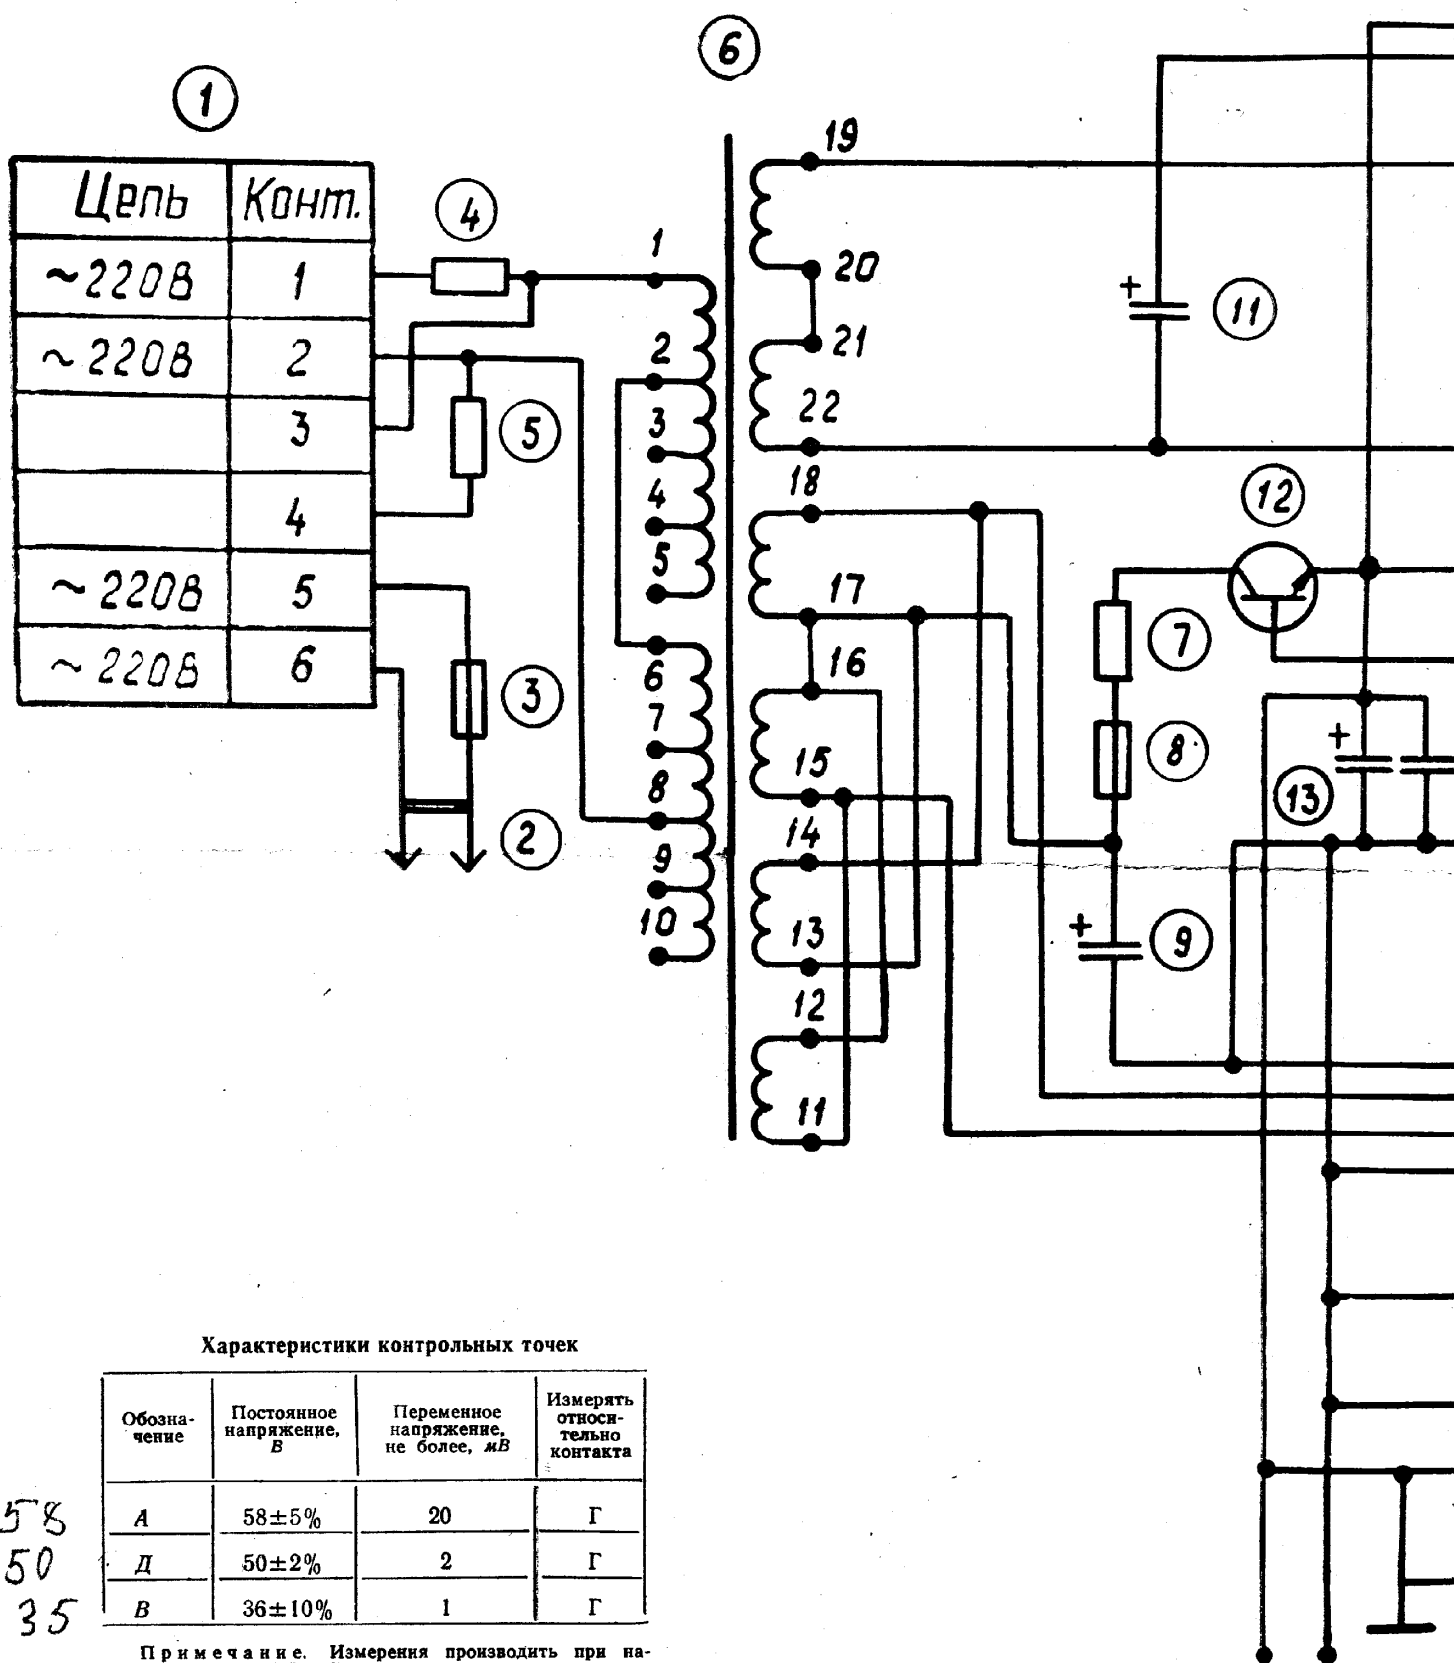

Характеристики контрольных точек

Обозначение	Постоянное напряжение, В	Переменное напряжение, не более, мВ	Измерять относительно контакта
A	$58 \pm 5\%$	20	Г
Д	$50 \pm 2\%$	2	Г
В	$36 \pm 10\%$	1	Г

Примечание. Измерения производить при напряжении сети $220 \text{ В} \pm 2\%$ и номинальных токах нагрузки вольтметром типа В7-16 и вольтметром типа Ф584 или им подобными.

+ 508 - 508