

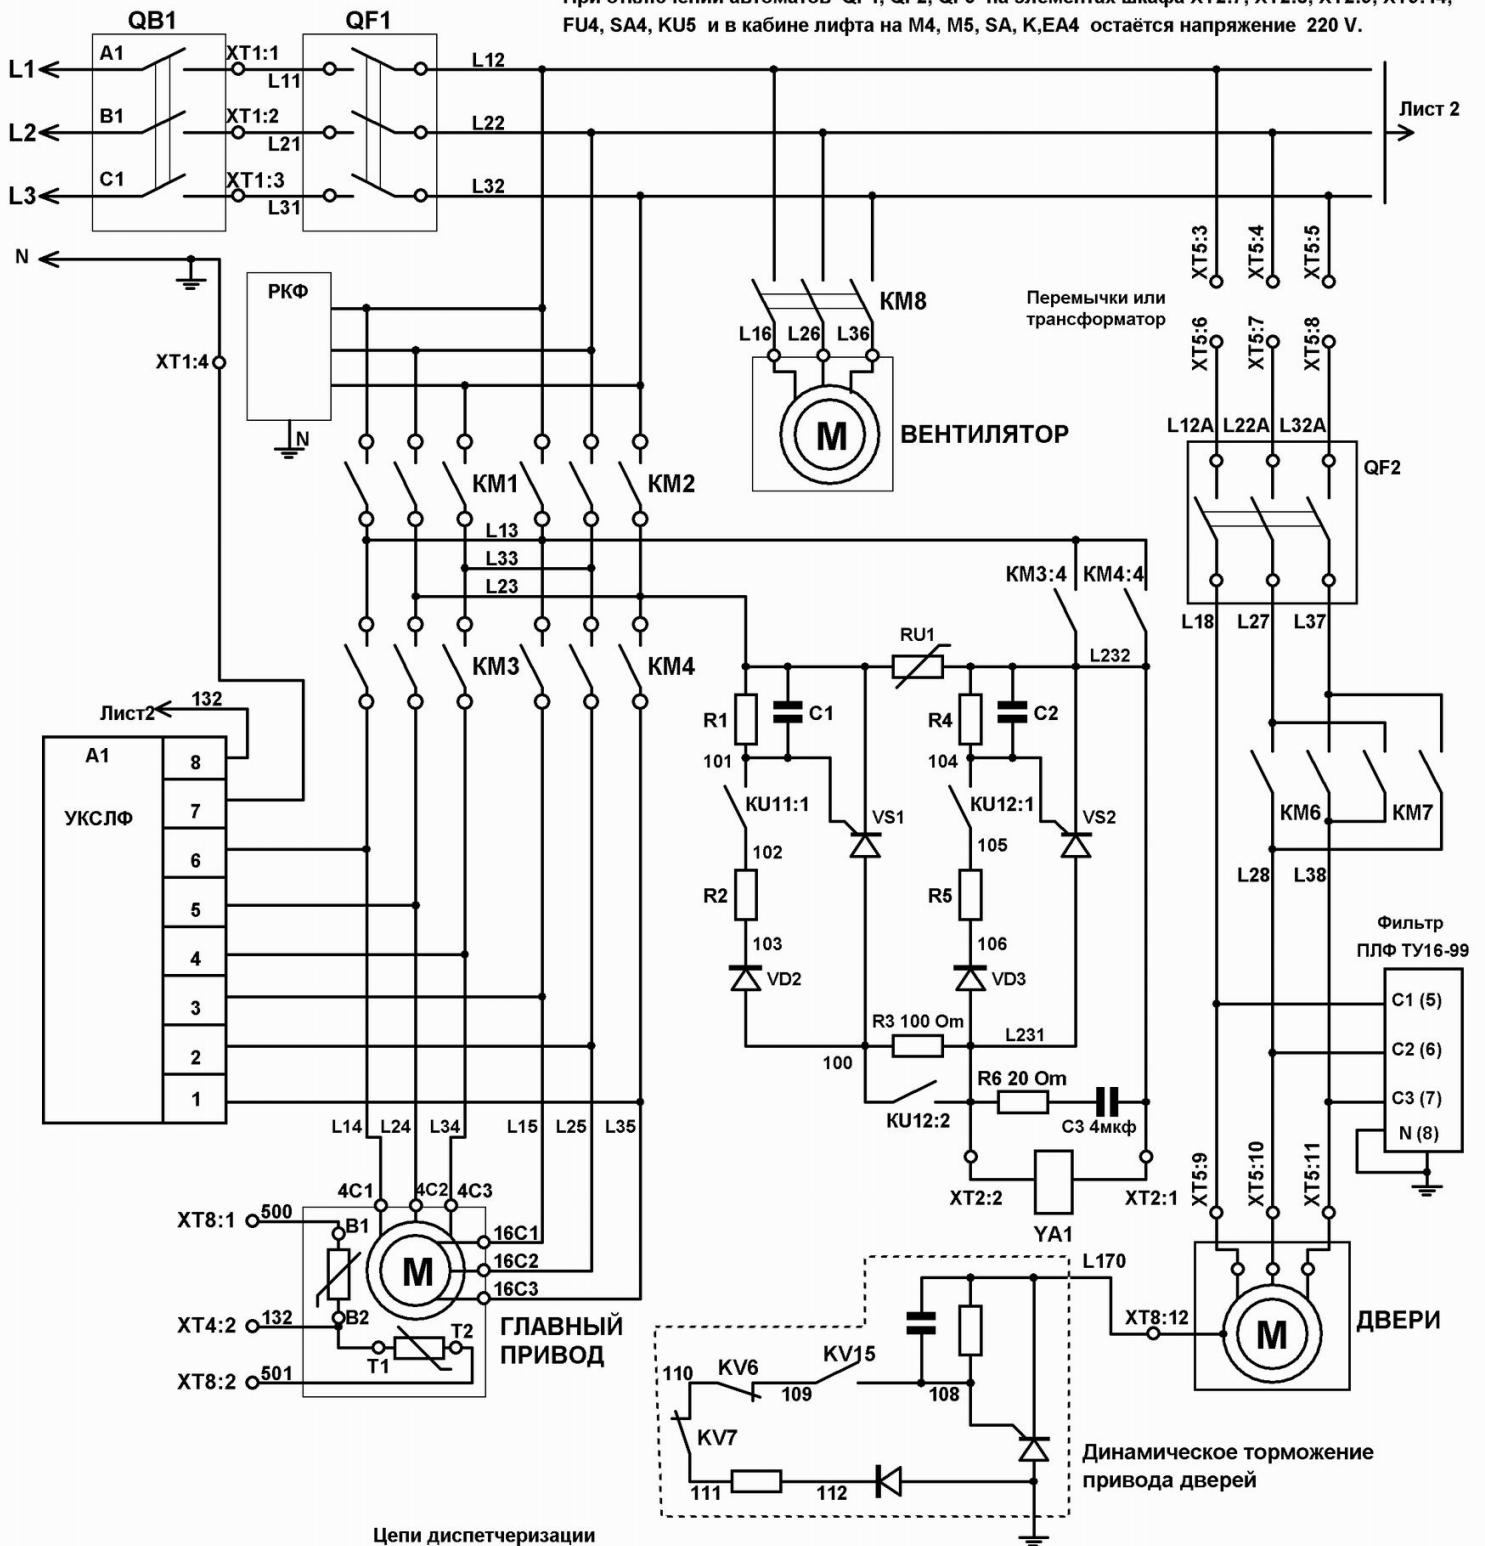
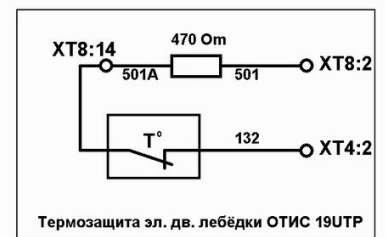


При отключении автоматов QF1, QF2, QF3 на элементах шкафа XT2:7, XT2:8, XT2:9, XT9:14, FU4, SA4, KU5 и в кабине лифта на M4, M5, SA, K,EA4 остаётся напряжение 220 V.

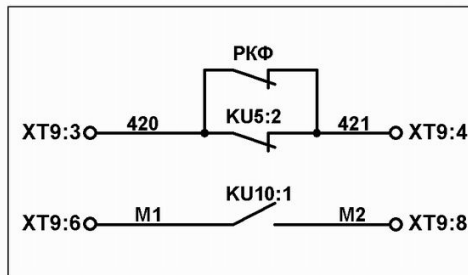

Цепи диспетчеризации

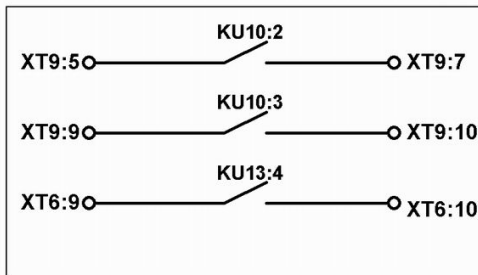

Термозащита эл. дв. лебёдки ОТИС 19УТР