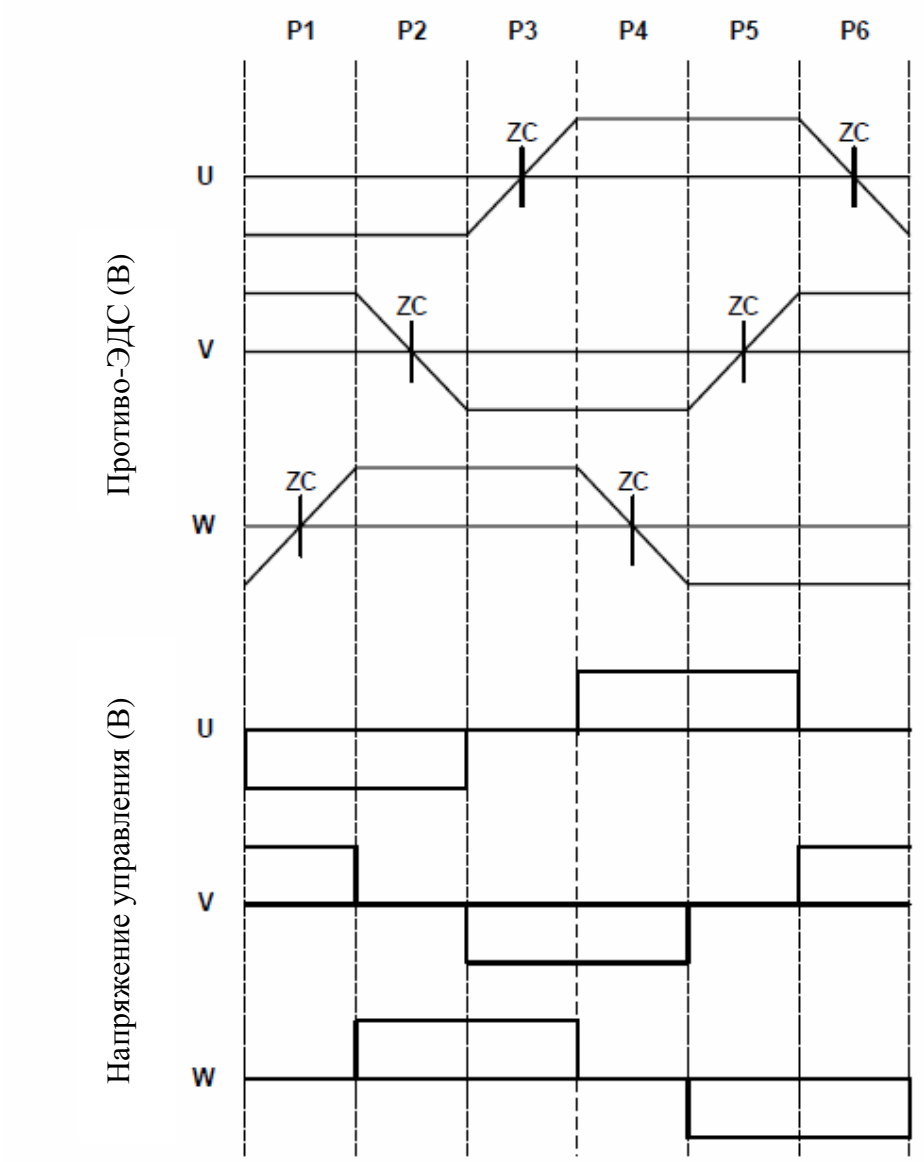


Идеальные сигналы управления и противо-ЭДС БДПТ

Последовательность основных сигналов БДПТ

Интервал	Номер периода	Противо-ЭДС			Открытые ключи		Фазные токи		
		Eu	Ev	Ew			U	V	W
0° - 60°	0	0	1	ZC	UL	VH	-	+	off
60° - 120°	1	0	ZC	1	UL	WH	-	off	+
120° - 180°	2	ZC	0	1	VL	WH	off	-	+
180° - 240°	3	1	0	ZC	VL	UH	+	-	off
240° - 300°	4	1	ZC	0	WL	UH	+	off	-
300° - 360°	5	ZC	1	0	WL	VH	off	+	-